


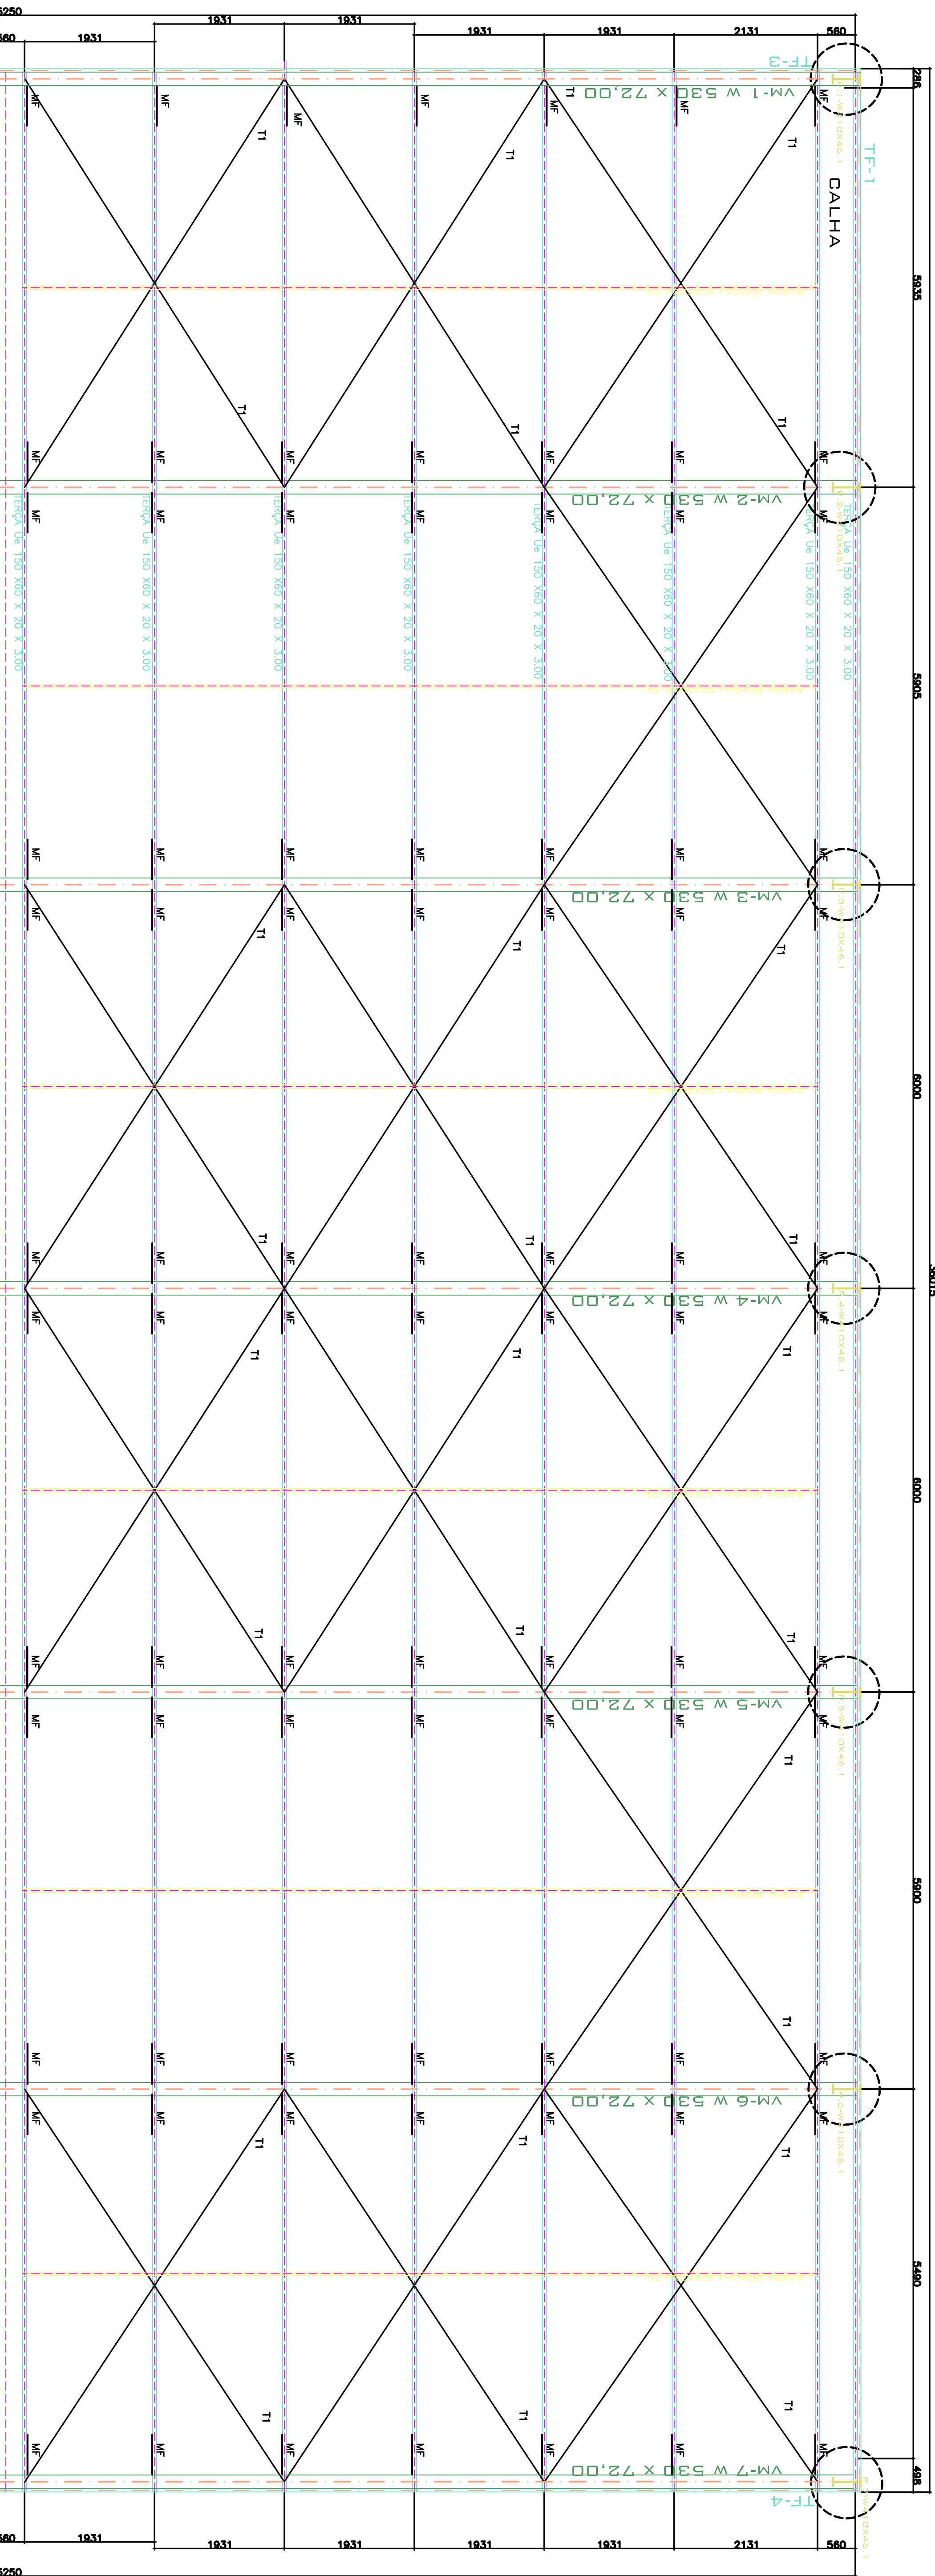

NOTAS:	
1	1. VOLUME BÁSICO DO VENTILADOR: $V_{\text{BÁSICO}} = 1,23306 \text{ m}^3/\text{cm}^2 \cdot \text{E} \cdot \text{m} = 3000 \text{ cm}^3$
2	2. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO EM CM H ₂ O A 50% A50
3	3. ELÉTRICO E 4013
4	4. TRATAMENTO DAS PERDAS
5	5. TRATAMENTO DAS PERDAS
6	6. TRATAMENTO DAS PERDAS
7	7. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO EM CM H ₂ O A 50% A50
8	8. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO EM CM H ₂ O A 50% A50
9	9. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO EM CM H ₂ O A 50% A50
10	10. CONFIRMAR MÉTODOS NÃO LOCAIS E INEFICIENTES SÓLIDOS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA

[illegible]

FORMATO A0: 1189x841 mm
LITSCALE: 1